



平台系统上传人脸图片操作说明

厦门大学生物医学仪器共享平台系统上传人脸图片操作步骤如下：

一、登录系统后点击个人中心，然后点击修改个人信息。



二、点击选择头像上传人脸图片，然后点击保存就可以了。保存过程中如果提示保存失败但人脸图片实际有上传，那保存也是成功的，可以不用理会失败提示。

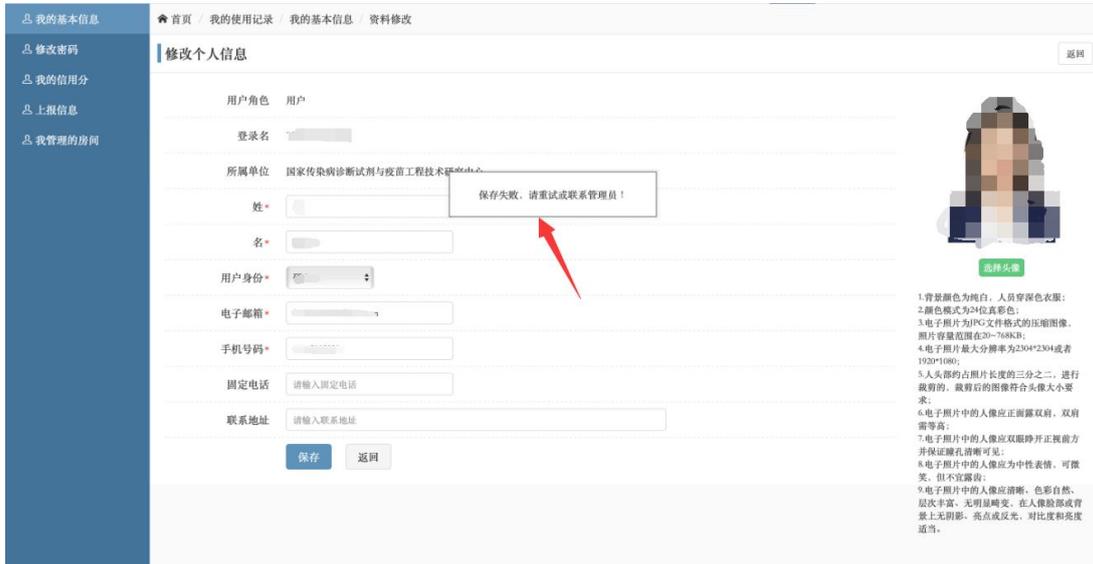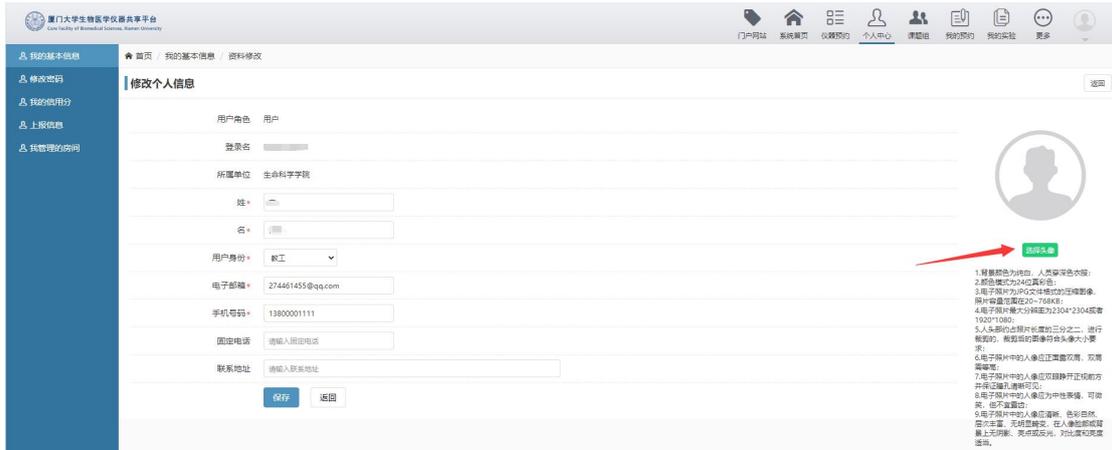

三、照片要求

1、背景要求



2、头像比例



3、人像姿态



1. 背景颜色为纯白，人员穿深色衣服；
2. 颜色模式为 24 位真彩色；
3. 电子照片为 JPG 文件格式的压缩图像，照片容量范围在 20~768KB；
4. 电子照片最大分辨率为 2304*2304 或者 1920*1080；
5. 人头部约占照片长度的三分之二，进行裁剪的，裁剪后的图像符合头像大小要求；
6. 电子照片中的人像应正面露双肩，双肩需等高；
7. 电子照片中的人像应双眼睁开正视前方并保证瞳孔清晰可见；
8. 电子照片中的人像应为中性表情，可微笑，但不宜露齿；
9. 电子照片中的人像应清晰、色彩自然、层次丰富、无明显畸变，在人像脸部或背景上无阴影、亮点或反光，对比度和亮度适当。